



Junta de Castilla y León

Consejería de Sanidad

ACTA SERVICIOS DE CONTROL OFICIAL

Código Y **0323550**

En MOZADOS, provincia de VALLADOLID, a las 12:00 horas del día 14 / 05 / 2024

D./Dña [REDACTED] y D./Dña [REDACTED]

Técnico/s de los Servicios de Control Oficial, se persona/n en la industria/establecimiento dedicado a la actividad de LIGONELLA - RIE, n.º RGSEAA/REAA [REDACTED] denominación comercial SANITAS RESIDENCIAL

VALLADOLID, nombre/razón social SANITAS MAYORES, S.L.

C/ CTRA NACIONAL 601, KM 167 n.º [REDACTED], con NIF/NIE n.º B-08933173, en presencia de

D./Dña. [REDACTED], con NIF/NIE n.º [REDACTED], en su condición de

FACTORA, le requieren para que facilite el servicio y, como consecuencia pone/n de manifiesto los siguientes hechos:

SEGUNDA VISITA DE INSPECCIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL R.D. 483/2022 DE PROMOCIÓN DE LA LEGISLACIÓN

"IN SITU" COMPROBANDO QUE LAS TEMPERATURAS EN LOS ACUMULADORES DE A.C.S. REGISTRADAS SON A.C.1 = 60°C Y A.C.2 = 58°C (EL A.C.3 QUE SE ENCONTRA EN EL DEPÓSITO TRIPLE DE A.F.C.H. FUE DE 18,5°C LA Tª DE SALIDA DEL CIRCUITO REGISTRADA FUE DE 50,2°C

EN PUNTO TERMINAL, BAS. Nº 206, LA Tª DEL A.C.S. = 56,5°C, LA Tª DEL A.F.C.H. FUE 26,6°C (EL PH = 8,5 Y EL CLOR = 2,07 mg/l). DEBEN PROCEDER DE URGENCIA A REVISAR EL SISTEMA AUTOMÁTICO DE REGULACIÓN PARA NORMALIZAR LOS VALORES DE CLOR Y DE PH (REPORTE REGISTRO ACTUALIZADO) DIARIOS DE Tª > 60°C EN AMBOS ACUMULADORES DE A.C.S. Y DEL EFUENO > 50°C. LOS REGISTROS DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO SEMANALES MENSUALES Y TRIMESTRALES DEBEN CORREGIRSE CORRECTAMENTE COMENZANDO EN ABRIL-2024. DEBEN ACUMULARSE LOS A MAYO-2024 INCLUSIVE.


ÚLTIMA LECTURA Y DESIGNACIÓN GENERAL ANUAL OBLIGATORIA (BSA) REALIZADA EL 07-OCTUBRE-2023 (LIMITADO EL CORRESPONDIENTE ANEXO 23 CON LOS OPERACIONES REALIZADAS) ÚLTIMA VISITA DE LIGONELLA DEL 18-X-2023

INDICAR PPE Y ANÁLISIS DE RIESGOS QUE DEBERÁN ACOTAR A SU INTERIOR Y DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EVALUADOS. DEBEN DE COMENZARSE LOS PUNTO DE ACUMULACIÓN AL NIVEL RD. MANTENIMIENTO TRIMESTRAL, PH Y OXÍGENO DIARIO, Tª ACUMULADORES Y PUNTO DE SALIDA DIARIO, HIERRO Y AEROSOL TRIMESTRALES Y LEGISLACIÓN (EN NE ACORDE A LOS PUNTO TERMINALES) TRIMESTRAL

El compareciente manifiesta: NO AFECTA LAS SIGUIENTES NO CONFORMIDADES: Tª A.C.2 = 58°C, Tª A.F.C.H. EN PUNTO TERMINAL (BAS. Nº 206) = 26,6°C, PH = 8,5, CLOR = 2,07 mg/l. FOLIO DOCUMENTAL LOS REGISTROS DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO SEMANALES Y TRIMESTRALES DE MAYO-2024

Y en prueba de conformidad, se levanta este acta, se firma por los presentes, y se hace entrega de un ejemplar.

EL COMPARECIENTE,

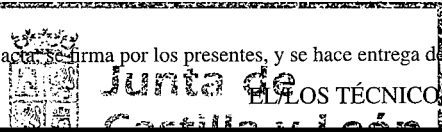

EL/LOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL OFICIAL